



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO

OFÍCIO Nº 1.129/2021 - PMC/SMG

Cajamar/SP, 02 de setembro de 2021.

**Referente: Requerimento nº 274/2021
11ª Sessão**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Senhor Presidente,

PROTOCOLO	DATA / HORA	USUÁRIO
2601/2021	21/09/2021 11:43:31	martha

Com os nossos cordiais cumprimentos, pelo presente, em atenção ao **Requerimento nº 274/2021**, de autoria do Nobre Vereador Adilson Ribeiro, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio de seu **Memorando nº 1.438/2021- SMS**, cópia anexa.

Sendo o que tínhamos a informar, aproveitamos o ensejo para externar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Câmara do Município de
CAJAMAR – SP



CAJAMAR
PREFEITURA
SAÚDE

Memorando nº 1.438/2021 – SMS

Cajamar, 18 de agosto de 2021.

**À Secretaria Municipal de Governo
Departamento Técnico Legislativo**

Assunto: Memorando nº 2.088/21 – DTL/SMG. Requerimento nº 274/2021.

Com os nossos cumprimentos iniciais à Vossa Senhoria, diante do requerimento supracitado, vimos por meio deste, informar que esta Secretaria após análise do relatado, identificou eventuais inconsistências no funcionamento do sistema, e solicitou correção.

Informamos ainda, que todas as Unidades de Saúde possuem formulários de pesquisa de satisfação impressos para utilização de munícipes que tenham dificuldade no manuseio do totem e/ou para os casos de inoperância dos totens.

Aproveitamos o ensejo para externar nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

DANIEL DE FREITAS
Secretário Adjunto
Secretaria Municipal de Saúde de Cajamar
Patricia Haddad

Secretária Municipal de Saúde

DEPARTAMENTO TÉCNICO
LEGISLATIVO
Recebido em
01 SET 2021
Recebido Por Horas 9.50



Câmara Municipal de Cajamar

Estado de São Paulo

GABINETE DO VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 274 / 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Senhor Presidente,

PROTOCOLO
2274/2021

DATA / HORA
06/08/2021 16:58:39

USUÁRIO
ester

Senhores Vereadores,

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e após deliberação do plenário para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado informe a esta Casa de Leis porque o sistema de avaliação de atendimento (Totem instalados na UBS) da UBS Polvilho na maioria das vezes não está funcionando? Fotos em anexo.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista que recebi relatos dos munícipes informando que o sistema de avaliação na maioria das vezes está com problema e isso impede que eles avaliem o atendimento dessa unidade. A intenção de instalar o totem com sistema de avaliação é ótimo porem precisa funcionar. O feedback dos munícipes é de extrema importância para melhorarmos a qualidade dos atendimentos em nossa cidade.

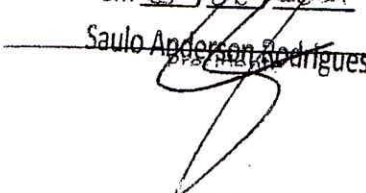
Plenário Ver. Waldomiro dos Santos, 23 de julho de 2.021.

DEPARTAMENTO
LEGISLATIVO
Recebido

18 AGO 2021


Recebido Por 15.00
Horas

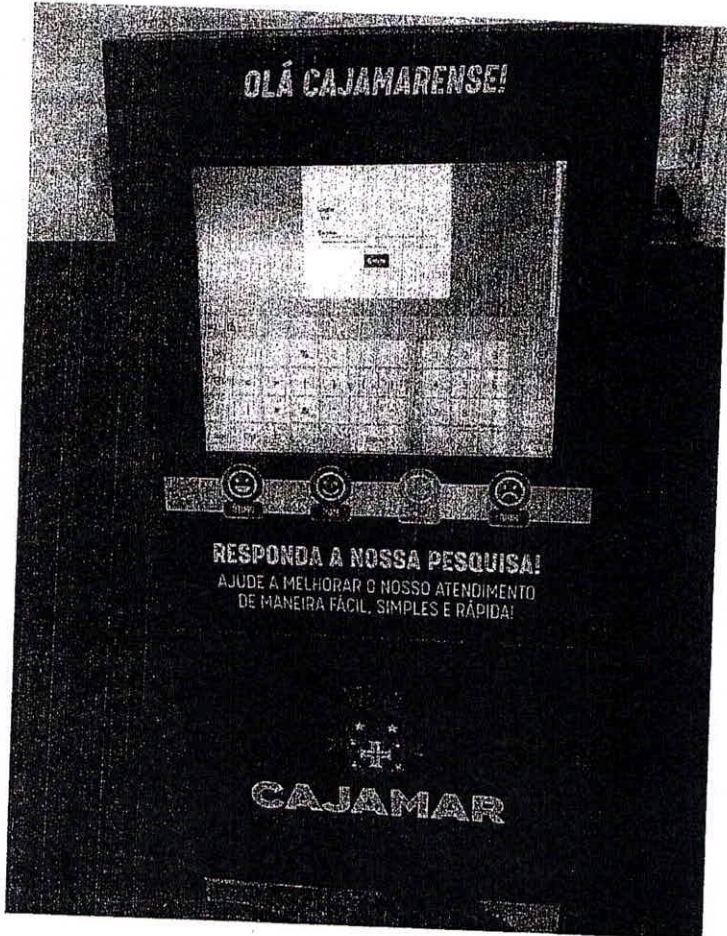

Adilson Aparecido
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
APROVADO em discussão e votação única
na 11ª sessão Ordinária
com 13 (13) votos favoráveis,
0 (0) votos contrários e
1 (Uma) abstenção
em 11/08/2021

Saulo Anderson Rodrigues



Câmara Municipal de Cajamar
Estado de São Paulo

GABINETE DO VEREADOR



DEPARTAMENTO
LEGISLATIVO
Recebido

18 AGO 2021

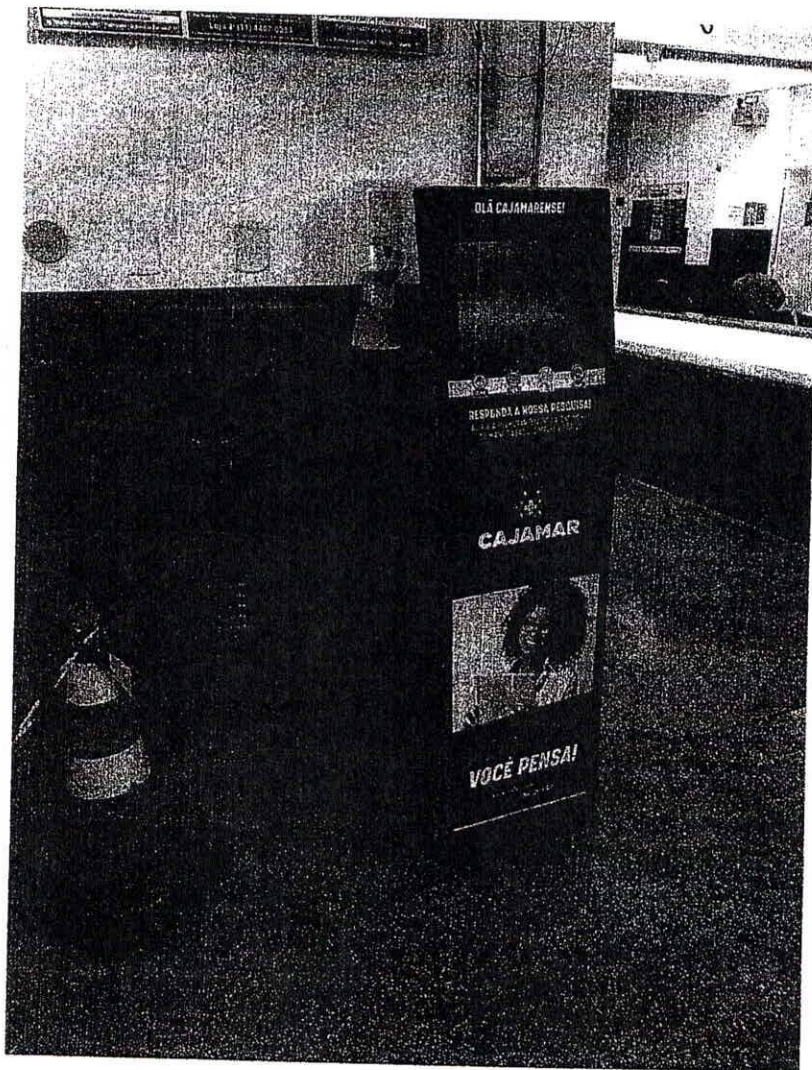
Michelle
Recebido Por 15.00 Horas



Câmara Municipal de Cajamar

Estado de São Paulo

GABINETE DO VEREADOR



DEPARTAMENTO
LEGISLATIVO
Recebido

18 AGO 2021

Michelle 15.00
Recebido por Horas